


分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区東船場4丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	竹野
採取場所:	防災センター 1-1 (中村)
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	09:45
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	30.0 °C ; 水温: 27.1 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。


項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	6.4 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.18 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	4.5 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	14 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.028 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	46 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.016 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.036 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.021 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.42	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.6 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	丹波中央 新水戸系
採取場所	新水戸消防詰所
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月1日
採取時刻	09:25
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者	依頼者サンプリング
気温	30.0 °C ; 水温
	29.2 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場4番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.14 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	12.7 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	27 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.029 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	59 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.010 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.047 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.012 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.013 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.42	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名： 丹波中央 中央系
採取場所： 京丹波町役場旧本庁
試料の種類： 浄水
採取日： 令和5年8月1日
採取時刻： 10:35
分析項目： 下記51項目
分析日： 令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者： 依頼者サンプリング
気温： 30.0 °C ; 水温： 27.2 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区 豊崎 1-14-15 番 14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	I /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.12 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	12.2 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	25 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.016 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	59 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.028 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.008 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.37	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.7 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区東船場4丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)


試料名:	西部 高区系
採取場所:	防災センター 4-2 (安井)
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	10:04
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	29.0 °C ; 水温: 27.7 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.11 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	11.0 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	19 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.015 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	53 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000003 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.027 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.49	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.3 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンスインテグレーション株式会社
大阪市北区南船場1-1-14番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	畑川 上豊田系
採取場所:	防災センター 5-2 (上豊田)
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	10:19
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	29.0 °C ; 水温: 29.4 °C


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	7.9 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	10.7 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	18 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.016 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	45 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.029 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.44	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.1 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区東船場4丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	畑川 実勢系
採取場所:	実勢区消防団詰所
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	09:05
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	29.0 °C ; 水温: 27.9 °C


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	8.2 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.11 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	10.9 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	18 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.010 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	44 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000003 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.020 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.46	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及びトリス1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.2 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場4番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	畑川
採取場所:	畑川浄水場
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月8日
採取時刻:	08:55
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	30.0 °C ; 水温: 28.0 °C


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	8.1 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.10 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	10.5 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	20 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.010 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	49 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000003 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.020 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.25	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.7 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区東船場4丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	畑川 新田系
採取場所:	グリーンハイツ消防詰所
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月8日
採取時刻:	09:12
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	29.5 °C ; 水温: 31.5 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.12 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	10.9 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	19 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.014 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	47 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000003 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.025 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.21	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.6 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場4番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	尾長野
採取場所:	下山小学校
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	11:10
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	34.0 °C ; 水温: 26.0 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.12 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.1 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	14 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.006 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	31 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.013 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.24	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							


検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	白土
採取場所	白土集出荷所
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月1日
採取時刻	10:50
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者	依頼者サンプリング
気温	36.0 °C ; 水温
	27.0 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場4番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.8 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.12 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.1 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	14 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.002 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	31 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.007 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.21	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.9 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	瑞穂中央	
採取場所	京丹波町役場旧瑞穂支所	
試料の種類	浄水	
採取日	令和5年8月8日	
採取時刻	10:38	
分析項目	下記51項目	
分析日	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日	
採取者	依頼者サンプリング	
気温	31.0 °C ; 水温	28.0 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区同楽町1番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡


水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1Lの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	9.5 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.24 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	12.7 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	50 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.015 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	84 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000008 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.031 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.011 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.45	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.5 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場7番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	八田
採取場所:	八田公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月8日
採取時刻:	10:23
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	29.0 °C ; 水温: 28.0 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。


項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.16 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.5 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	19 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.016 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	41 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.028 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.014 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.36	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.7 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	上大久保
採取場所	上大久保公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月8日
採取時刻	09:32
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者	依頼者サンプリング
気温	30.0 °C ; 水温
	30.0 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.13 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.1 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	29 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.010 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	56 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.018 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.80	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							


検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	下大久保
採取場所	下大久保公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月8日
採取時刻	09:20
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者	依頼者サンプリング
気温	28.0 °C ; 水温
	30.0 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場5丁目1番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎露田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.8 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.16 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	26 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.014 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	55 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.025 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.77	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.9 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							
								検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	梅田中央
採取場所:	鎌谷奥公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月8日
採取時刻:	09:51
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	29.0 °C ; 水温: 29.0 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	7.1 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	8.8 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	17 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.006 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	52 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.016 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.47	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.07 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.7 mg/L	(+は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名:	東又
採取場所:	東又公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月8日
採取時刻:	10:07
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	30.0 °C ; 水温: 30.0 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1丁目1番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	2.8 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.11 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	4.1 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	7 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.001 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸気残留物	22 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	6.33	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.9 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名:	三ノ宮 水香系
採取場所:	水香公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	09:30
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	29.0 °C ; 水温: 26.0 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡


水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	5.1 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.5 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.020 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	46 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.011 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリロメタン	0.031 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.015 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.46	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.5 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法:「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場4番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	三ノ宮 西田系
採取場所:	三ノ宮郵便局
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	09:46
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	31.0 °C ; 水温: 31.0 °C


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.8 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.14 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.4 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	20 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.019 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸気残留物	36 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.011 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.029 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.50	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.6 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名:	三ノ宮 三ノ宮系
採取場所:	瑞穂環境保全センター
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	10:40
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	22.0 °C ; 水温: 25.0 °C

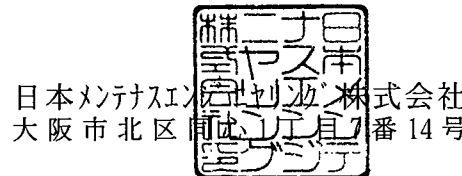

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886
試験責任者 戸上 聡
水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.13 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	46 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.020 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	73 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.011 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.026 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.80	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサソ	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.4 mg/L	(+は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区 豊崎 1-14-9

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	三ノ宮 質志系
採取場所:	質志公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	10:01
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	30.0 °C ; 水温: 25.0 °C


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.20 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.1 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	26 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.021 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	38 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.033 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.69	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(※3、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	戸津川
採取場所:	戸津川公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	10:17
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	29.0 °C ; 水温: 28.0 °C


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.18 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.1 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	23 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.037 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	40 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.051 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.022 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.011 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.62	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.2 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区東中津 7番 14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	猪鼻
採取場所:	猪鼻公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	10:57
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	26.0 °C ; 水温: 26.0 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	5.7 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.21 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.5 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.019 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	82 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.028 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.011 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.93	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(+は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
検査方法:「平成15年厚生労働省告示第261号」								
判 定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区東船場4丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)


試料名:	質美第一 行佛系
採取場所:	行佛防災センター
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	09:12
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	32.0 °C ; 水温: 26.0 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	5.9 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.16 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.012 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	44 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.019 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.011 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.52	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.9 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
検査方法:「平成15年厚生労働省告示第261号」								
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場7番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	丹波中央 質美系
採取場所:	中村公民館 (質美)
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月8日
採取時刻:	10:10
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	28.5 °C ; 水温: 29.0 °C

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	10 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.12 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	13.9 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	27 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.032 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	77 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジエオスミン	0.000002 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.051 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.014 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.014 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.45	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.3 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	質美第二 脇谷系
採取場所	下村公民館 (質美)
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月8日
採取時刻	09:55
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者	依頼者サンプリング
気温	28.5 °C ; 水温 : 28.5 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区新庄1丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。


項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.19 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.7 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.018 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	38 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.010 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.028 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.015 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.008 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.31	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.8 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	丹波中央 わらび系
採取場所	北久保公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月8日
採取時刻	09:35
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者	依頼者サンプリング
気温	30.0 °C ; 水温
	31.5 °C

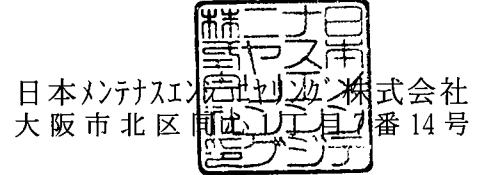

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	11 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.13 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	14.8 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	30 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.032 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	63 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.006 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.053 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.015 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.59	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.2 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	和知中央・大谷第一 市場・大谷系
採取場所	中山公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月1日
採取時刻	10:40
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者	依頼者サンプリング
気温	温： 31.0 ℃ ; 水温： 26.0 ℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区東船場1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡


水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.10 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.7 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.008 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	48 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.018 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.64	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.9 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」								
判 定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場4番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

試料名:	新中央 塩谷系
採取場所:	長瀬公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	10:10
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	32.0 °C ; 水温: 31.0 °C


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.9 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	29 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.010 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	50 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.020 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.72	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.7 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	新中央 上乙見系
採取場所	上乙見公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月1日
採取時刻	09:50
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者	依頼者サンプリング
気温	30.0 °C ; 水温 : 28.5 °C

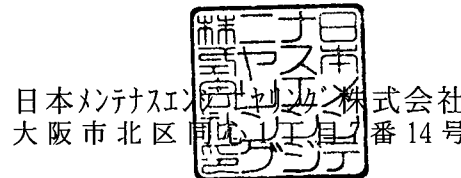

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場4丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.9 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	29 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.009 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	46 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.019 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.72	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.7 mg/L	(注は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名:	北部
採取場所:	下粟野下水処理場
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月1日
採取時刻:	09:30
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月1日 ~ 令和5年8月17日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	31.0 °C ; 水温: 27.0 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区 番 14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.9 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	19 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.004 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	32 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.015 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L	0.09mg/L以下	47 pH値	7.46	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.5 mg/L	(+は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							


検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	新中央 坂原系
採取場所	角公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月8日
採取時刻	10:40
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者	依頼者サンプリング
気温	30.0 °C ; 水温 : 31.0 °C

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1丁目7番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.08 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	7.0 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	31 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.010 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	54 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.022 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.011 mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.72	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.6 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名：上谷
採取場所：才原公民館
試料の種類：浄水
採取日：令和5年8月8日
採取時刻：09:45
分析項目：下記51項目
分析日：令和5年8月8日～令和5年8月29日
採取者：依頼者サンプリング
気温：32.0℃；水温：32.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場1丁目1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	7.1 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.12 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	10.2 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	21 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.005 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	53 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.012 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.17	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.3 mg/L	(※は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	広瀬
採取場所	広瀬公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和5年8月8日
採取時刻	10:20
分析項目	下記51項目
分析日	令和5年8月8日～令和5年8月29日
採取者	依頼者サンプリング
気温	22.0℃ ; 水温 28.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場7番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.20 mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	7.8 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	18 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.009 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	50 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.018 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.45	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	1.1 mg/L	(+は、採取者測定)	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							


検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名:	和知西部
採取場所:	稲次公民館
試料の種類:	浄水
採取日:	令和5年8月8日
採取時刻:	09:30
分析項目:	下記51項目
分析日:	令和5年8月8日 ~ 令和5年8月29日
採取者:	依頼者サンプリング
気温:	温: 32.0 °C ; 水温: 30.0 °C

日本メンテナンスインダストリー株式会社
大阪市北区南船場1番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)

計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	3.9 mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.4 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33 mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	0.006 mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	54 mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	25 ジプロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	0.016 mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	30 プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下	47 pH値	7.61	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
遊離残留塩素	0.7 mg/L	()は、採取者測定	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

検査方法: 「平成15年厚生労働省告示第261号」