


分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	竹野
採取場所	防災センター 1-1 (中村)
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	10:00
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	18.0 ℃ ; 水温
	19.0 ℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886
試験責任者 戸上 聡
水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)




上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸気残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタネン酸 (PFONA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	畑川
採取場所	畑川浄水場
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	10:35
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	24.0℃ ; 水温
	22.0℃



日本メンテナンスエンジニアリング株式会社
大阪市北区南船場7番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡 

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	--- mg/L	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	--- mg/L	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	--- mg/L	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	--- mg/L	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	--- mg/L	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	--- mg/L	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	--- mg/L	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	--- mg/L	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	--- mg/L	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	--- mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	--- mg/L	0.4mg/L以下	25	濁度	--- 度	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	--- mg/L	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	--- mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	--- 個/mL	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	--- mg/L	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	--- mg/L	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	--- mg/L	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	--- mg/L	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	--- mg/L	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	--- mg/L	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	--- mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	丹波中央 中央系
採取場所	第2水源浄水場
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	13:20
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	24.0 ℃ ; 水温
	18.0 ℃



日本メンテナンスエンジニアリング株式会社
大阪市北区 東心町7番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡 

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	―― mg/L	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	―― mg/L	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	―― mg/L	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	―― mg/L	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	―― mg/L	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	―― mg/L	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	―― mg/L	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	―― mg/L	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	―― mg/L	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	――	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	―― mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	―― mg/L	0.4mg/L以下	25	濁度	―― 度	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	―― mg/L	0.08mg/L以下	26	pH値	――	7.5程度
10	亜塩素酸	―― mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	――	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	―― 個/mL	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	―― mg/L	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	―― mg/L	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	―― mg/L	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	―― mg/L	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	―― mg/L	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	――	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		――	――	――
16	残留塩素	―― mg/L	1mg/L以下		――	――	――
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	―― mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		――	――	――
備 考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	尾長野
採取場所	白土集出荷所
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	10:50
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	23.0℃
水温	18.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---

備考

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様



日本メンテナンスエンジニアリング株式会社
大阪市北区 番 14 号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

試料名	瑞穂中央
採取場所	京丹波町役場旧瑞穂支所
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	10:35
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	24.0 ℃ ; 水温
	19.0 ℃

上記採取試料の分析結果は次の通りです。


No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下(暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度(TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1,1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下(暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下(暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							

令和7年6月4日
No. 202505190469
Job No. J_KY0_005-020

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	八田
採取場所	八田公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	10:20
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	23.0℃
水温	18.0℃



日本メンテンス株式会社
大阪市北区南堀江7番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	上大久保
採取場所	上大久保公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	09:25
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	21.0℃
水温	21.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下(暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度(TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1,1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下(暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下(暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	下大久保
採取場所	下大久保公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	09:10
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	22.0℃ ; 水温
	20.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区東心街1番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1,1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---
備考							

令和7年6月4日
No. 202505190472
Job No. J_KYO_005-023

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	水原
採取場所	鎌谷奥公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	09:45
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	22.0℃
水温	19.5℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場7番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。


No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	東又
採取場所	東又公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	10:05
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.5℃ ; 水温
	20.5℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886
試験責任者 戸上 聡
水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)



上記採取試料の分析結果は次の通りです。


No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	―― mg/L	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	―― mg/L	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	―― mg/L	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	―― mg/L	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	―― mg/L	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	―― mg/L	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	―― mg/L	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	―― mg/L	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	―― mg/L	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	――	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	―― mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	―― mg/L	0.4mg/L以下	25	濁度	―― 度	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	―― mg/L	0.08mg/L以下	26	pH値	――	7.5程度
10	亜塩素酸	―― mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	――	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	―― 個/mL	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	―― mg/L	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	―― mg/L	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	―― mg/L	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	―― mg/L	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	―― mg/L	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	――	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		――	――	――
16	残留塩素	―― mg/L	1mg/L以下		――	――	――
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	―― mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		――	――	――
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	三ノ宮 水呑系
採取場所	水呑公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	09:35
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	17.0 ℃ ; 水温
	16.0 ℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886
試験責任者 戸上 聡



水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	--- mg/L	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	--- mg/L	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	--- mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	19	遊離炭酸	--- mg/L	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	--- mg/L	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	--- mg/L	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	--- mg/L	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	--- mg/L	0.004mg/L以下	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	--- mg/L	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度(TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	--- mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	--- mg/L	0.4mg/L以下	25	濁度	--- 度	1度以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	--- mg/L	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	--- mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	--- 個/mL	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	--- mg/L	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	--- mg/L	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	--- mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	--- mg/L	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	--- mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	--- mg/L	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							

令和7年5月23日
No. 202505120475
Job No. J_KYO_005-014

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	三ノ宮 西田系
採取場所	三ノ宮郵便局
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	09:50
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0℃
水温	18.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886
試験責任者 戸上 聡
水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)



上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	三ノ宮 三ノ宮系
採取場所	瑞穂環境保全センター
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	10:50
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	18.0 ℃ ; 水温
	16.0 ℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。


No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	三ノ宮 質志系
採取場所	光明寺 (質志)
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	10:05
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	17.0 ℃ ; 水温
	16.0 ℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886
試験責任者 戸上 聡
水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)



上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---
備考							


令和7年5月23日
No. 202505120479
Job No. J_KYO_005-018

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	猪鼻
採取場所	猪鼻公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	11:05
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0℃
水温	18.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区 1番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡



水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							


令和7年5月23日
No. 202505120480
Job No. J_KY0_005-012

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	質美第一 行佛系
採取場所	行佛防災センター
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	11:10
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	22.0 ℃ ; 水温
	17.0 ℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区梅田7番14号



環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡



水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	質美第二 脇谷系
採取場所	下村公民館 (質美)
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	10:05
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	22.0 ℃ ; 水温
	19.0 ℃



日本メンテナンスエンジニアリング株式会社
大阪市北区 東心街 14 番 14 号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡 

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							


令和7年5月23日
No. 202505120484
Job No. J_KYO_005-029

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	北部
採取場所	下粟野下水処理場
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	09:50
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	19.0℃
水温	16.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886
試験責任者 戸上 聡
水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)



上記採取試料の分析結果は次の通りです。


No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---
備考							

令和7年5月23日
No. 202505120486
Job No. J_KYO_005-031

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	和知中央 塩谷系
採取場所	長瀬公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月12日
採取時刻	09:30
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月23日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0℃ ; 水温
	19.0℃

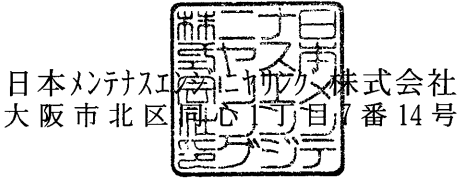

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)


上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	--- mg/L	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	--- mg/L	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	--- mg/L	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	--- mg/L	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	--- mg/L	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	--- mg/L	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-t-ブチル-エーテル	--- mg/L	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	--- mg/L	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	--- mg/L	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	--- mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	--- mg/L	0.4mg/L以下	25	濁度	--- 度	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	--- mg/L	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	--- mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	--- 個/mL	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	--- mg/L	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	--- mg/L	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	--- mg/L	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	--- mg/L	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	--- mg/L	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		---	---	---
16	残留塩素	--- mg/L	1mg/L以下		---	---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	--- mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		---	---	---
備考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	： 広瀬
採取場所	： 広瀬公民館
試料の種類	： 浄水
採取日	： 令和7年5月19日
採取時刻	： 09:30
分析項目	： 下記1項目
分析日	： 令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	： 依頼者サンプリング
気温	： 21.0 ℃ ; 水温 : 19.0 ℃



日本メンテナンスエンジニアリング株式会社
大阪市北区 番 14 号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	―― mg/L	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	―― mg/L	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	―― mg/L	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	―― mg/L	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	―― mg/L	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	―― mg/L	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	―― mg/L	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	―― mg/L	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	―― mg/L	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	――	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	―― mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	―― mg/L	0.4mg/L以下	25	濁度	―― 度	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	―― mg/L	0.08mg/L以下	26	pH値	――	7.5程度
10	亜塩素酸	―― mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	――	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	―― 個/mL	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	―― mg/L	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	―― mg/L	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	―― mg/L	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	―― mg/L	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	―― mg/L	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	――	検出値と目標値の 比の和として、1 以下		――	――	――
16	残留塩素	―― mg/L	1mg/L以下		――	――	――
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	―― mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		――	――	――
備 考							

分析結果報告書

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	上谷
採取場所	才原公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	09:55
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	22.0℃
水温	22.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区
環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---
備考							

分析結果報告書

令和7年6月4日
No. 202505190491
Job No. J_KYO_005-035

京丹波町長 畠中 源一 様

試料名	和知西部
採取場所	稲次公民館
試料の種類	浄水
採取日	令和7年5月19日
採取時刻	10:15
分析項目	下記1項目
分析日	令和7年5月19日 ~ 令和7年6月4日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0℃
水温	21.0℃

日本メンテナンス株式会社
大阪市北区南船場7番14号

環境試験所 京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075 (959) 0705 FAX 075 (951) 0886

試験責任者 戸上 聡

水道法第20条登録機関 (登録番号第163号)
計量証明事業登録 (京都府知事 第1050号 濃度)

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

No.	項目名	分析結果	目標値	No.	項目名	分析結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	---	0.02mg/L以下	18	マンガン及びその化合物	---	0.01mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	0.002mg/L以下 (暫定)	19	遊離炭酸	---	20mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	---	0.02mg/L以下	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	---	0.3mg/L以下
4	削除			21	メチル-tert-ブチル-エーテル	---	0.02mg/L以下
5	1, 2-ジクロロエタン	---	0.004mg/L以下	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	3mg/L以下
6	削除			23	臭気強度 (TON)	---	3以下
7	削除			24	蒸発残留物	---	30mg/L以上 200mg/L以下
8	トルエン	---	0.4mg/L以下	25	濁度	---	1度以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	0.08mg/L以下	26	pH値	---	7.5程度
10	亜塩素酸	---	0.6mg/L以下	27	腐食性 (ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし、 極力0に近づける
11	削除			28	従属栄養細菌	---	2000個/mL以下 (暫定)
12	二酸化塩素	---	0.6mg/L以下	29	1, 1-ジクロロエチレン	---	0.1mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	0.01mg/L以下 (暫定)	30	アルミニウム及びその化合物	---	0.1mg/L以下
14	抱水クロラール	---	0.02mg/L以下 (暫定)	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタノール酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---	検出値と目標値の 比の和として、1 以下			---	---
16	残留塩素	---	1mg/L以下			---	---
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	10mg/L以上 100mg/L以下			---	---
備考							